Фильтры для стерилизующей вентиляции емкостей

Назначение

Стерилизующая вентиляция емкостей (фильтруемая среда - воздух)

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм

Более 99,999%

Параметры фильтруемого воздуха

Температура от минус 30 до плюс 100 ^{0}C


Относительная влажность не более 95%

Направление потока воздуха - "снаружи внутрь"


Абсолютное давление не более 1 атм

Номинальная производительность (скорость опорожнения)


40 нм^3/ч * **60 нм^3/ч *** **85 нм^3/ч ***

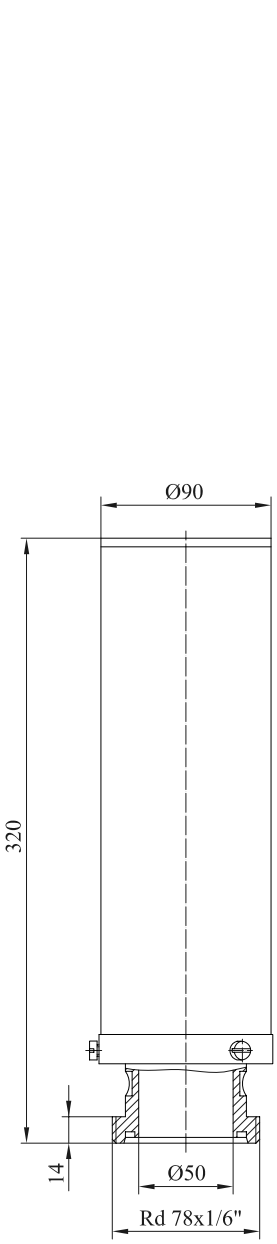

Фильтр
ФСВ-КС-1-252/Rd78-40

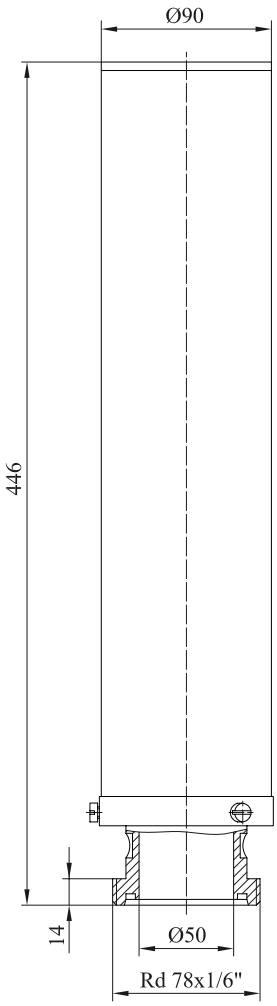

Фильтр
ФСВ-КС-1-378/Rd78-60

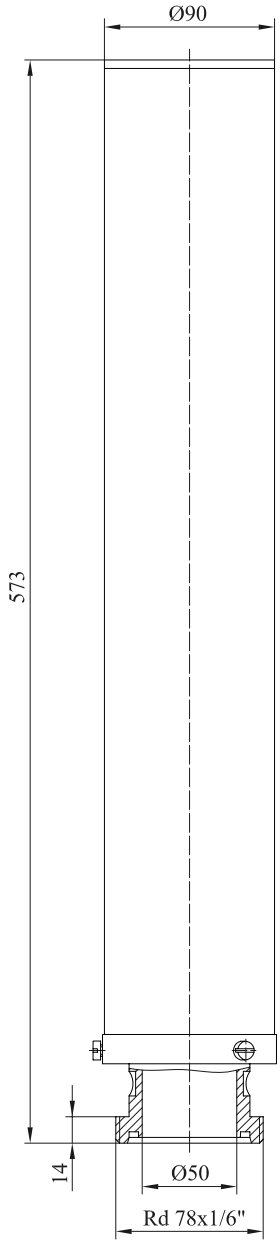

Фильтр
ФСВ-КС-1-505/Rd78-85

---


* при перепаде давления не более 0,12 атм

** при перепаде давления не более 0,0165 атм

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor


To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

20 нм³/ч **

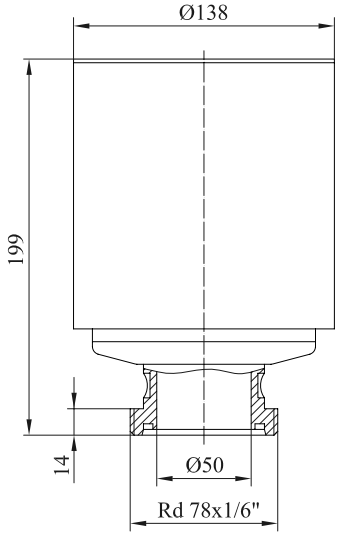


Фильтр
ФСВ-КС-19-135/Rd78-20

30 нм³/ч **

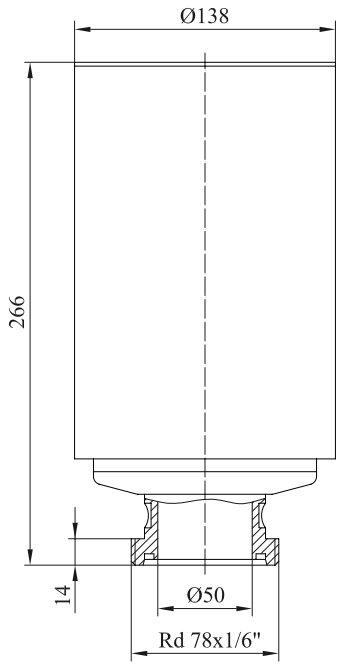

Фильтр
ФСВ-КС-19-202/Rd78-30

40 нм³/ч **

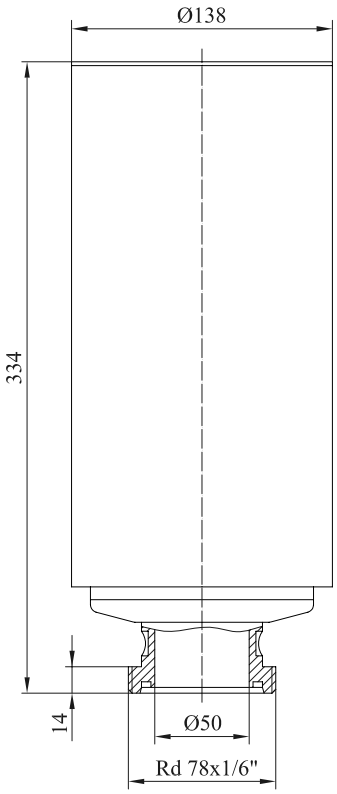


Фильтр
ФСВ-КС-19-270/Rd78-40

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm


Номинальная производительность (скорость опорожнения)

60 нм ^{3}/ч **

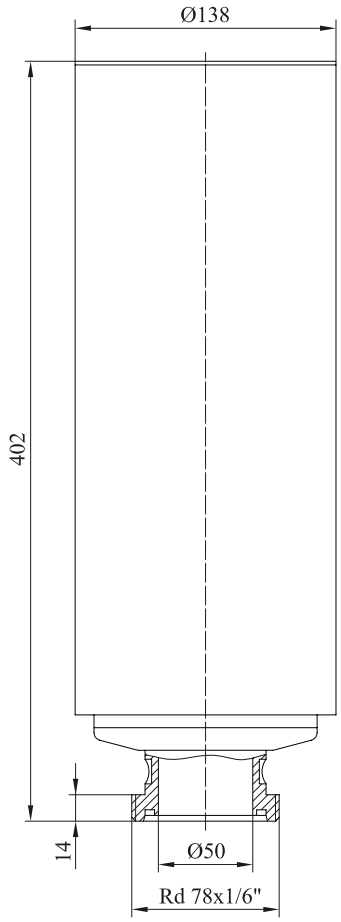

Фильтр
ФСВ-КС-19-338/Rd78-60

80 нм ^{3}/ч **

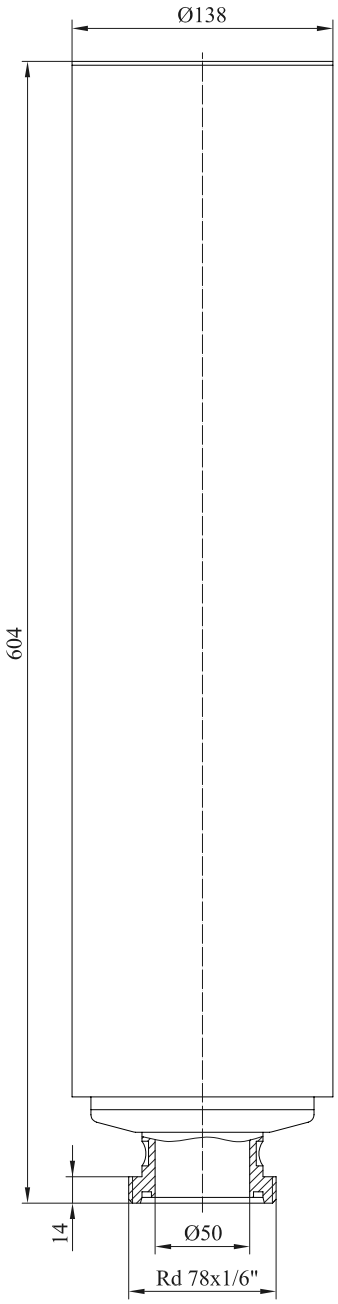

Фильтр
ФСВ-КС-19-540/Rd78-80

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-1-252/Rd78-40

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 40 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,12 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
520 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации

Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10

Применяемые материалы


Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

Фильтр ФСВ - КС - 1 - 252 / Rd78 - 40

- 40 — Номинальная производительность, м^3/ч (скорость опорожнения)
- Rd78 — Присоединительный размер фильтра
- 252 — Номинальная высота элемента фильтрующего, мм
- 1 — Количество элементов фильтрующих
- КС — Материал корпуса фильтра (коррозионностойкая сталь)
- ФСВ — Фильтр для стерилизующей вентиляции

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

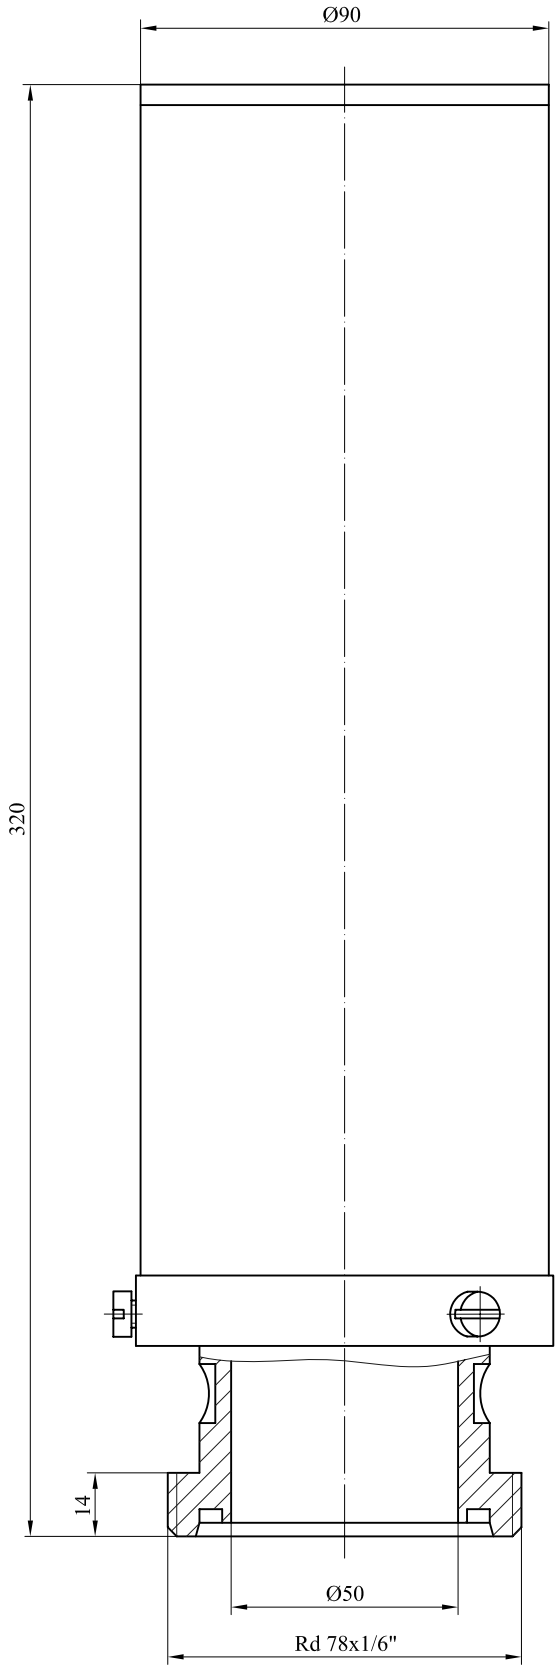

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-1-252/Rd78-40 УФАИ.061432.062

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-1-378/Rd78-60

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 60 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,12 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
810 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации

Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10

Применяемые материалы


Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

Фильтр ФСВ - КС - 1 - 378 / Rd78 - 60

- 60 — Номинальная производительность, м^3/ч (скорость опорожнения)
- Rd78 — Присоединительный размер фильтра
- 378 — Номинальная высота элемента фильтрующего, мм
- 1 — Количество элементов фильтрующих
- КС — Материал корпуса фильтра (коррозионностойкая сталь)
- ФСВ — Фильтр для стерилизующей вентиляции

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

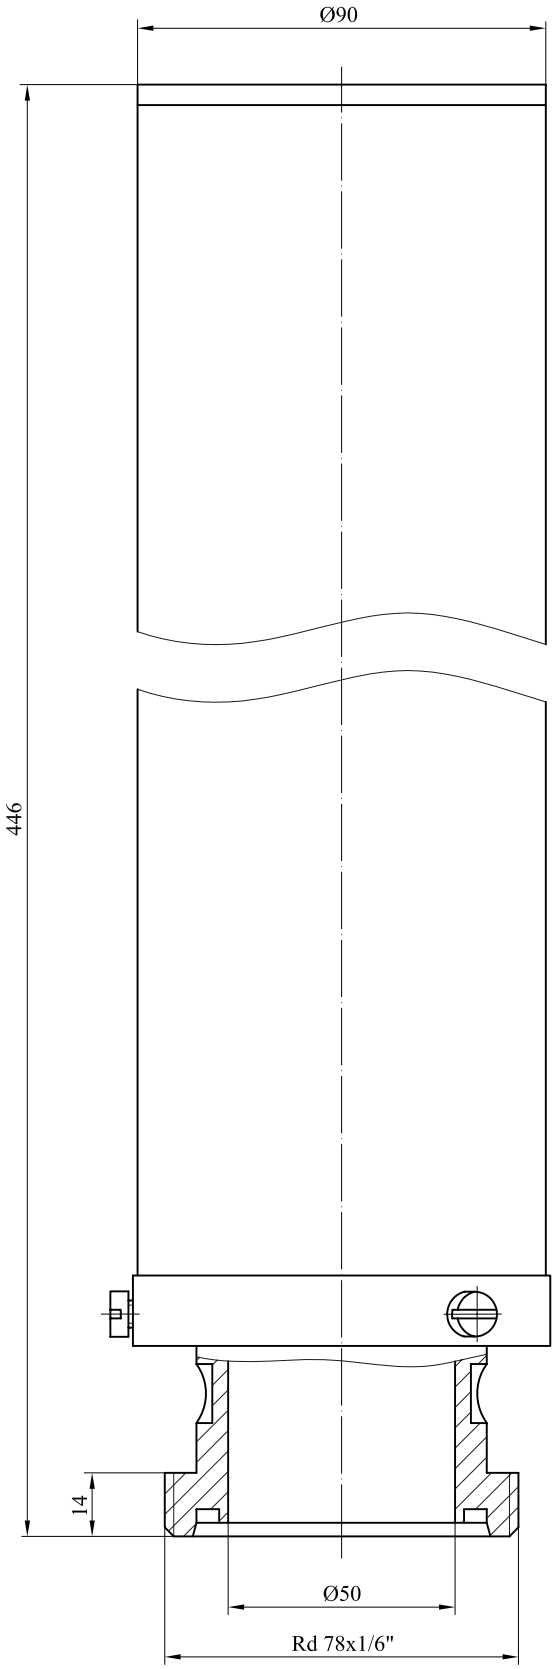

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-1-378/Rd78-60 УФАИ.061432.062-01

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-1-505/Rd78-85

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 85 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,12 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
1100 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации


Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10


Применяемые материалы

Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

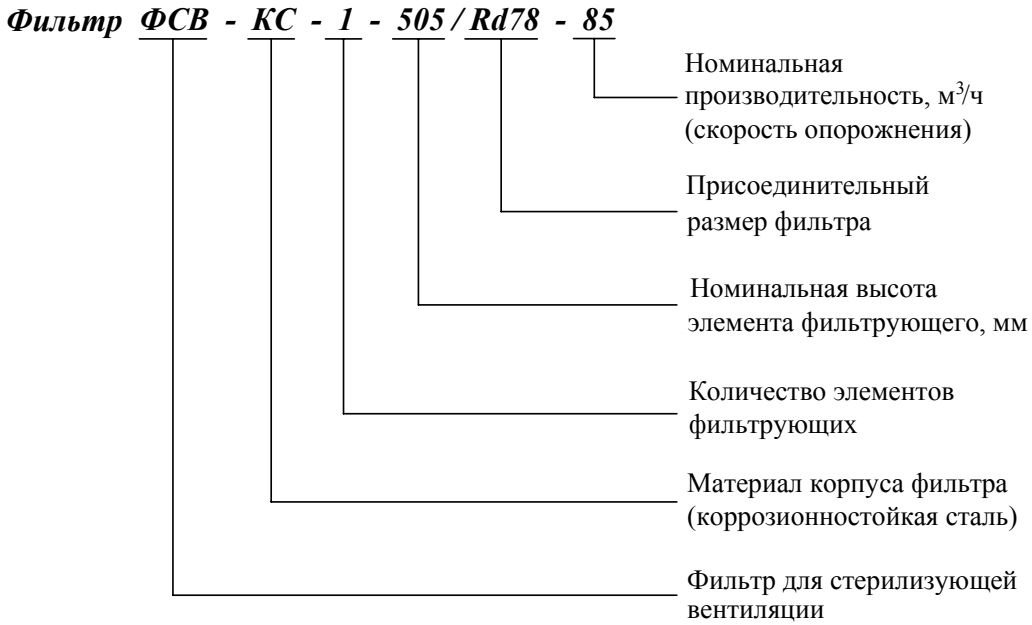

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

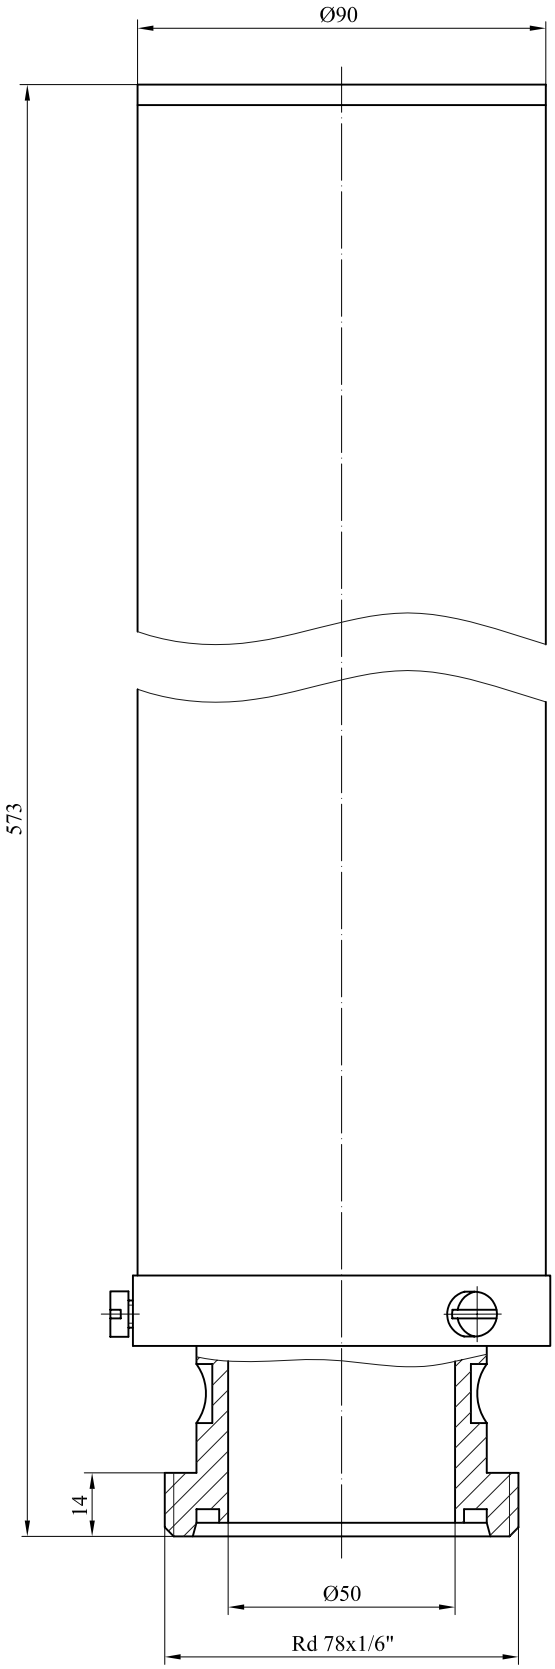

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-1-505/Rd78-85 УФАИ.061432.062-02

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-19-135/Rd78-20

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 20 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,0165 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
1260 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации


Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10


Применяемые материалы

Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

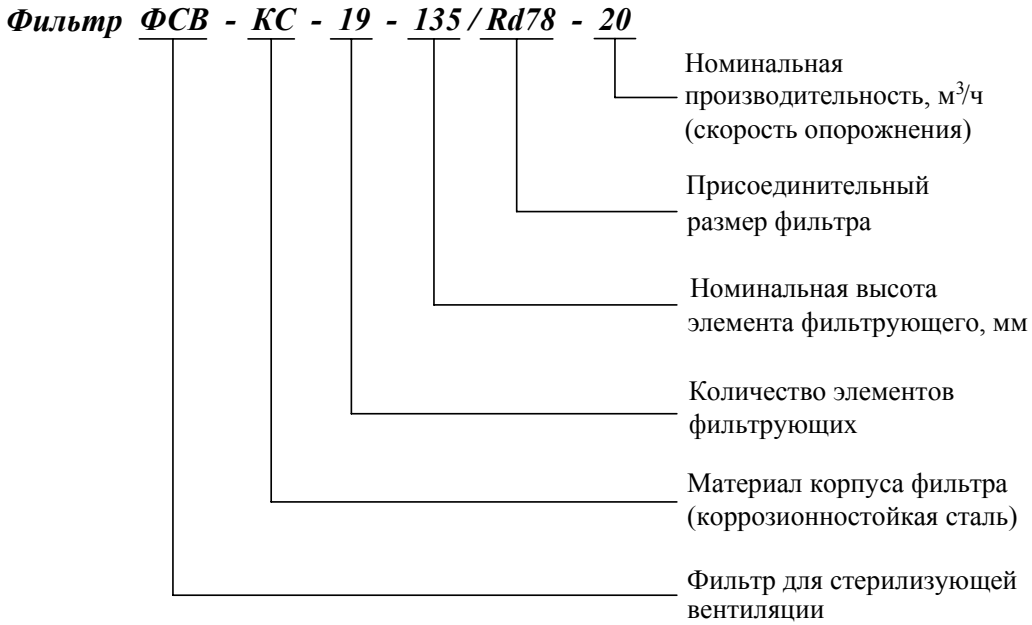

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

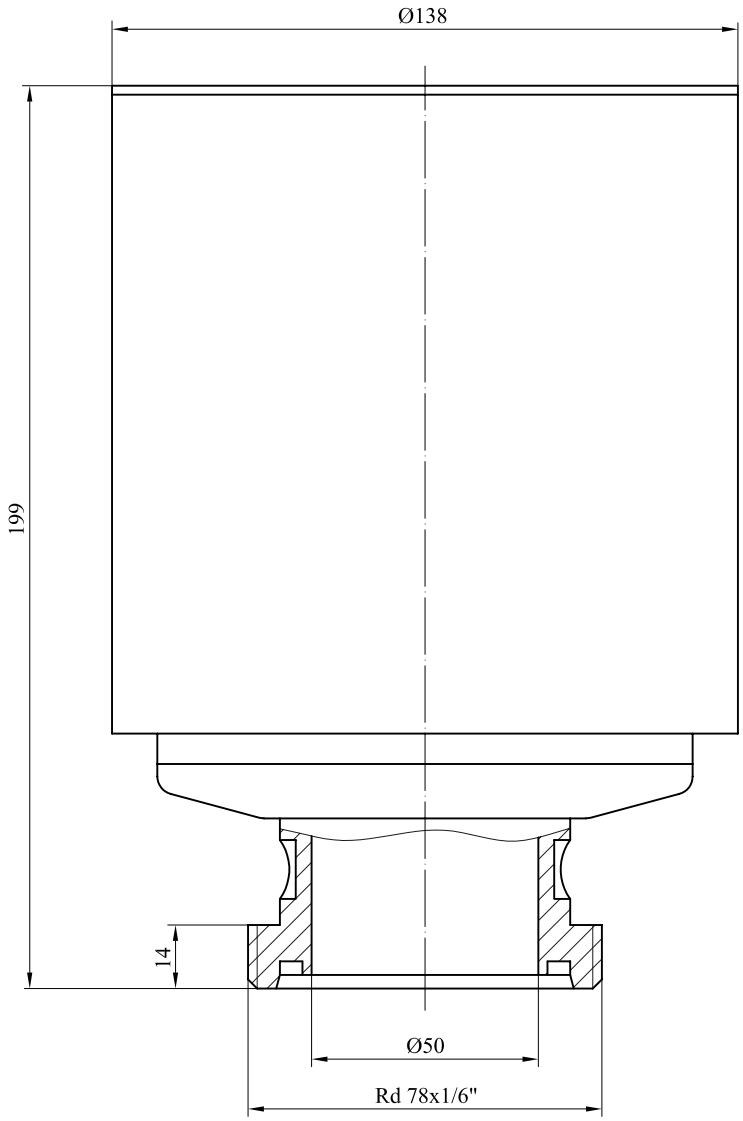

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-19-135/Rd78-20 УФАИ.061432.080

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-19-202/Rd78-30

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 30 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,0165 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
1960 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации


Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10


Применяемые материалы

Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

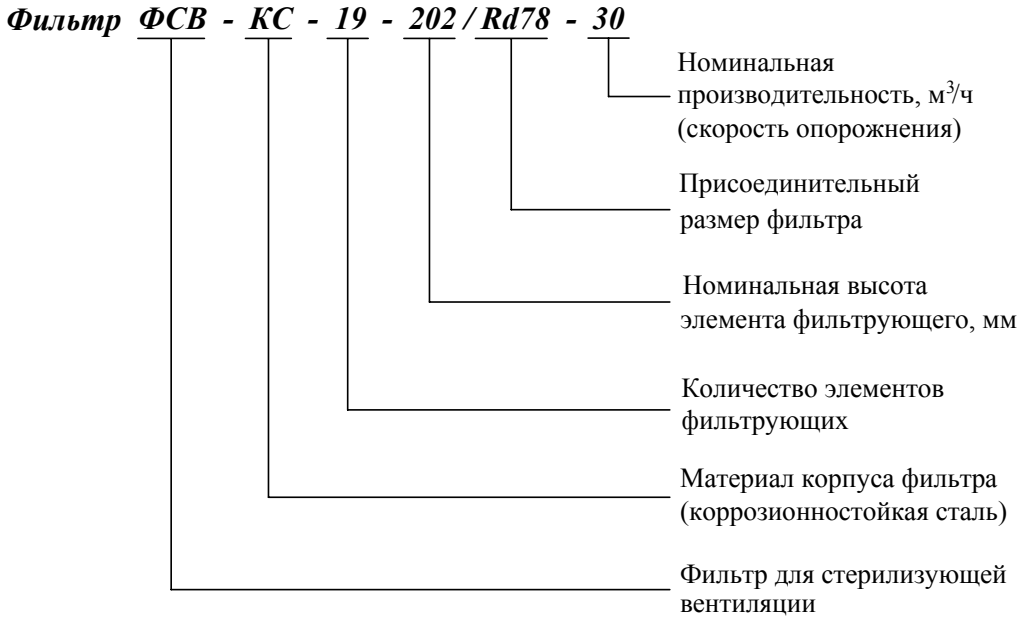

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

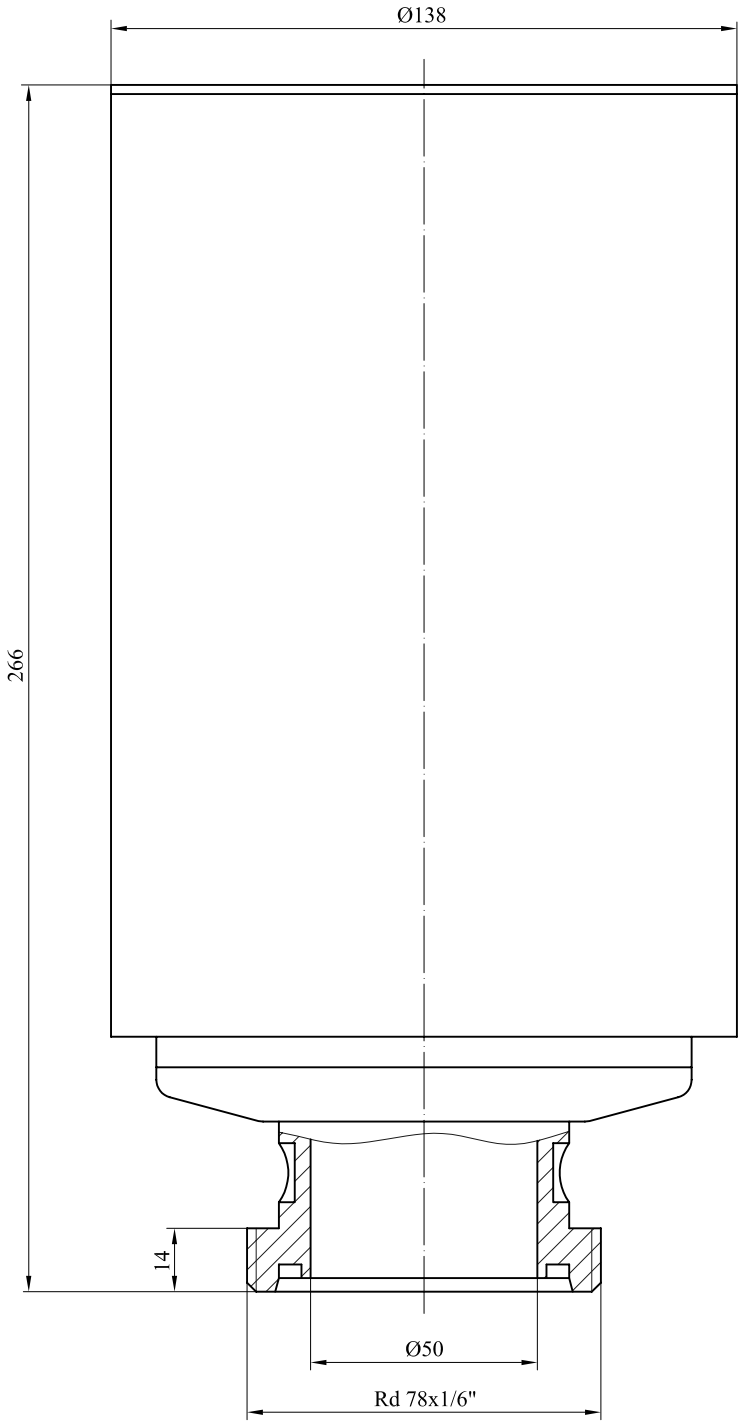

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-19-202/Rd78-30 УФАИ.061432.080-01

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-19-270/Rd78-40

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 40 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,0165 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
2670 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации

Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10

Применяемые материалы


Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

Фильтр ФСВ - КС - 19 - 270 / Rd78 - 40

- 40 — Номинальная производительность, м^3/ч (скорость опорожнения)
- Rd78 — Присоединительный размер фильтра
- 270 — Номинальная высота элемента фильтрующего, мм
- 19 — Количество элементов фильтрующих
- КС — Материал корпуса фильтра (коррозионностойкая сталь)
- ФСВ — Фильтр для стерилизующей вентиляции

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

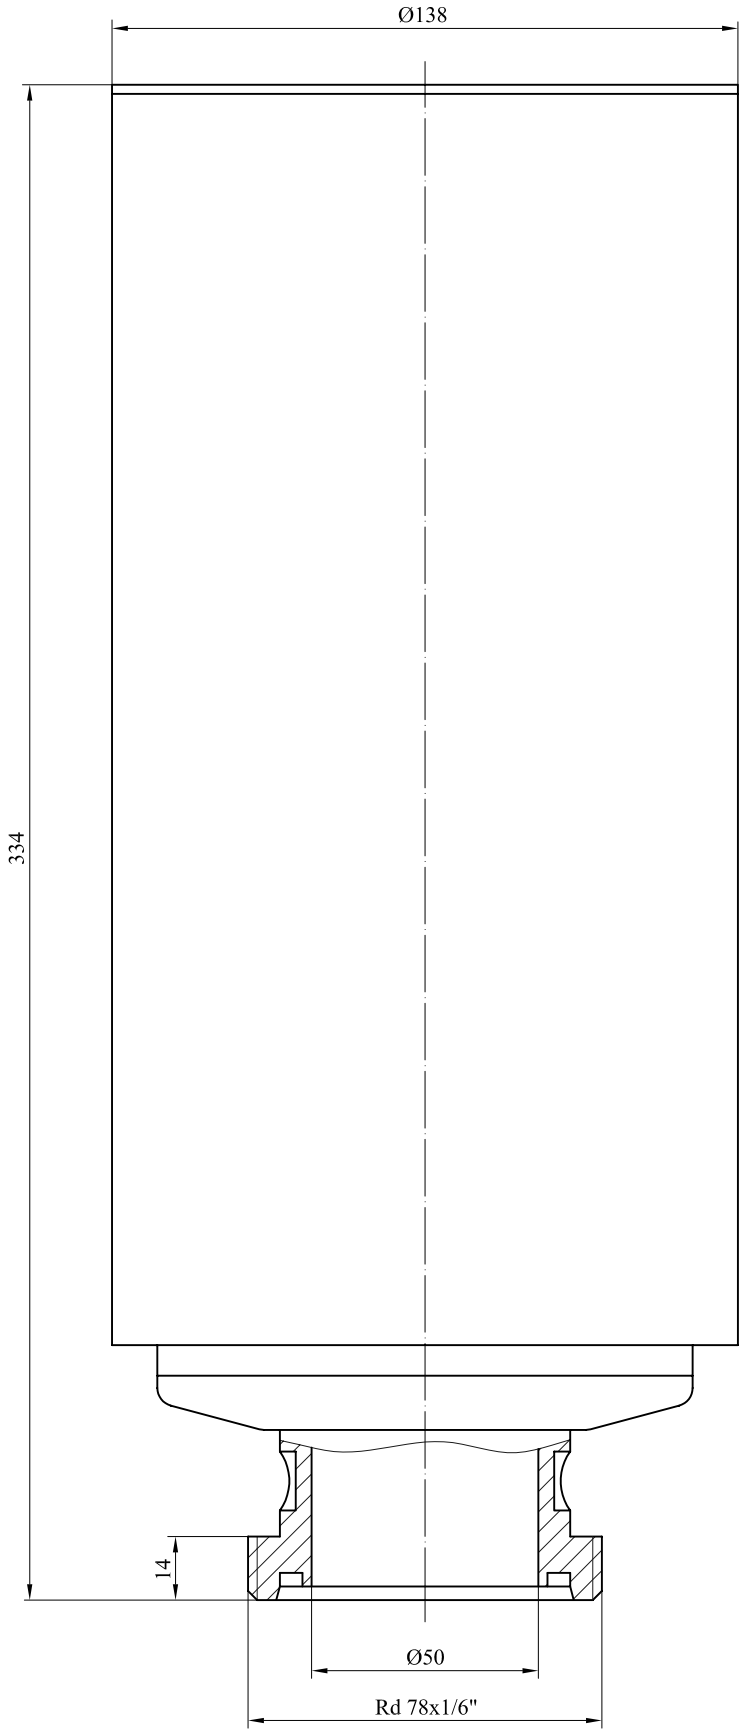

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-19-270/К-40 УФАИ.061432.080-02

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-19-338/Rd78-60

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 60 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,0165 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
3380 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации

Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10

Применяемые материалы


Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

Фильтр ФСВ - КС - 19 - 338 / Rd78 - 60

- 60 — Номинальная производительность, м^3/ч (скорость опорожнения)
- Rd78 — Присоединительный размер фильтра
- 338 — Номинальная высота элемента фильтрующего, мм
- 19 — Количество элементов фильтрующих
- КС — Материал корпуса фильтра (коррозионностойкая сталь)
- ФСВ — Фильтр для стерилизующей вентиляции

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

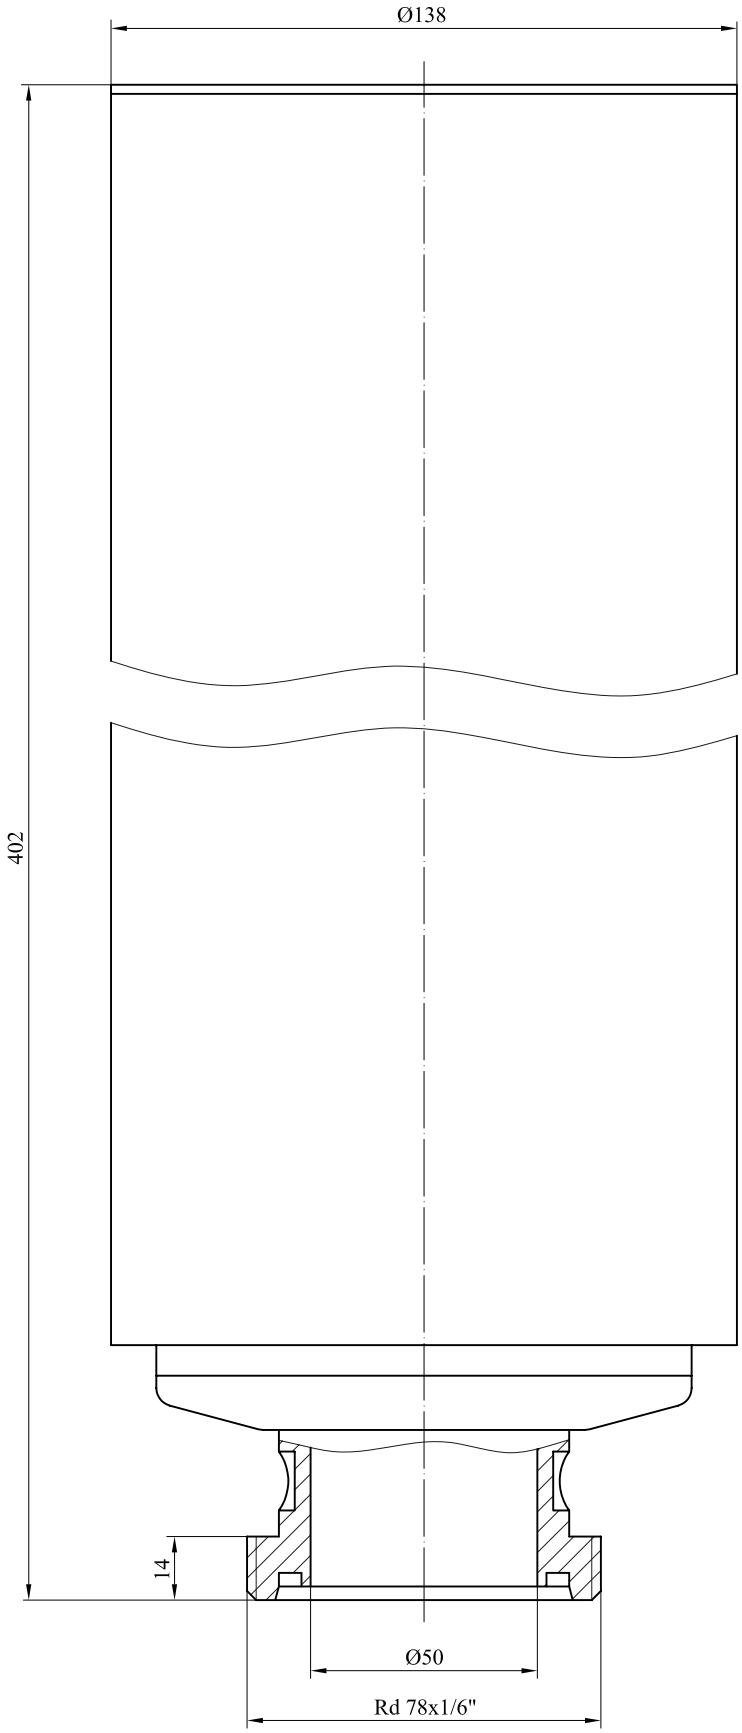

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-19-338/Rd78-60 УФАИ.061432.080-03

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Фильтр ФСВ-КС-19-540/Rd78-80

Назначение
Стерилизующая вентиляция емкостей. Фильтруемая среда – воздух.

Параметры фильтруемого воздуха

Абсолютное давление	не более 1 атм
Температура	от минус 30 до плюс 100 °С
Направление потока воздуха	“снаружи внутрь”

Номинальная производительность (скорость опорожнения) 80 нм^3/ч

Начальный перепад давления при номинальной производительности
Не более 0,0165 атм

Конечный перепад давления
Не более 0,6 атм

Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм
Более 99,999 %

Площадь фильтрующей поверхности
5490 см^2

Комплект принадлежностей (по требованию Заказчика)
Прокладка
Клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230

Ресурс фильтра
Не менее 200 циклов стерилизации

Режимы стерилизации фильтра паром

Температура пара, °С	Время обработки, мин
121	30
131	20
141	10

Применяемые материалы


Фильтрующий элемент	никель, нержавеющая сталь
Корпус	нержавеющая сталь
Герметик	клей герметик Эластосил 137-83

Структура обозначения фильтра

Фильтр ФСВ - КС - 19 - 540 / Rd78 - 80

- 80 — Номинальная производительность, м^3/ч (скорость опорожнения)
- Rd78 — Присоединительный размер фильтра
- 540 — Номинальная высота элемента фильтрующего, мм
- 19 — Количество элементов фильтрующих
- КС — Материал корпуса фильтра (коррозионностойкая сталь)
- ФСВ — Фильтр для стерилизующей вентиляции

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

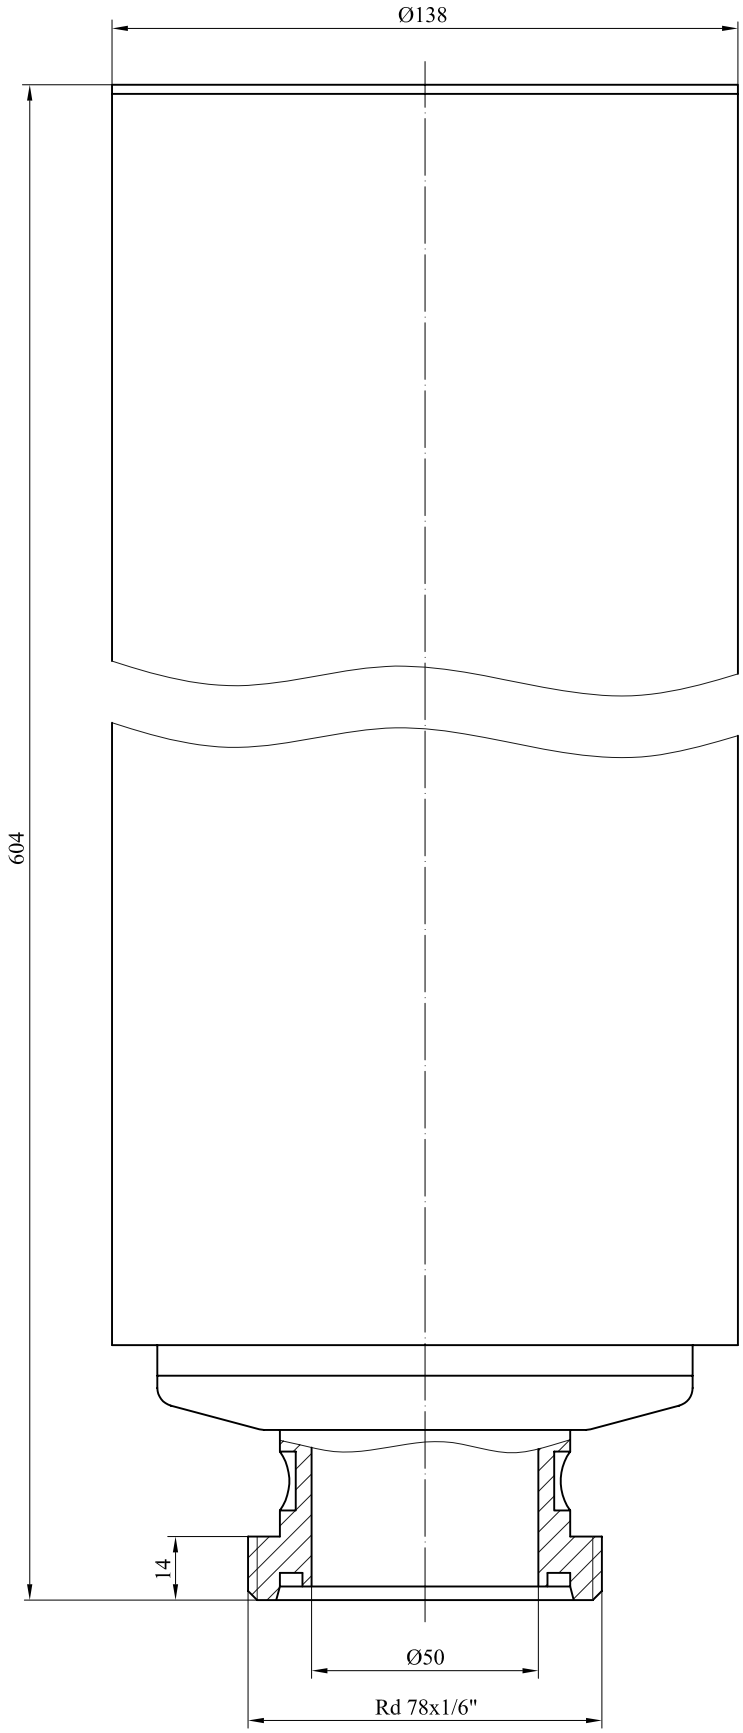

Обозначение при заказе - Фильтр ФСВ-КС-19-540/Rd78-80 УФАИ.061432.080-04

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm